

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie**CONFORM**

Datum keuring: 17/09/2025

Inspecteur: Danny Verstraete

Mentor: -

Installateur: CIRCET (71752)

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0874 125 297

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155

Serienummer: 24030338

Datum verslag: 17/09/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Hofstraat
Huisnummer	31
Busnummer	
Postcode	2550
Gemeente	KONTICH
Land	België

Eigenaar

Naam	Thomas Van Roey
Straatnaam	Hofstraat
Huisnummer	31
Busnummer	
Postcode	2550
Gemeente	KONTICH
Land	België

Installateur

Naam	CIRCET (71752)
BTW nr.	BE 0874 125 297
Telefoonnummer	038088288
E-mail	technisch.ev@circet.be

Type : Laadpaal

EAN : 541448820045061316

Teller Nr.: : 1SAG1100875239

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

**Aard onderzoek:**

Gelijkvormigheidscontrole voor de aansluiting van een elektrische laadpaal in een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4, 7.22 en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 32 A


Aantal borden: 1

Aantal kringen: 1

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 1,77 MΩ RE: 13,73 Ω

OK OK

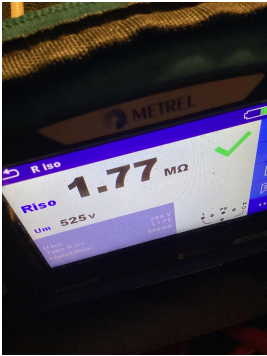

Kan de laadinrichting energie terugleveren aan de vaste stroomopwaartse elektrische installatie: Nee

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Alle	OK	OK
30	andere	32A	22,5kA2s (3000A)	A	LP	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	32	Lp	4	6
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	OK		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- N2 Geen inbreuken vastgesteld.
- N7 Deze keuring betreft enkel de laadpaal.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 17/9/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 10:12 tot 10:41
De inspecteur Danny Verstraete

Danny Verstraete
ACEG VZW - #362


De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 17/9/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.




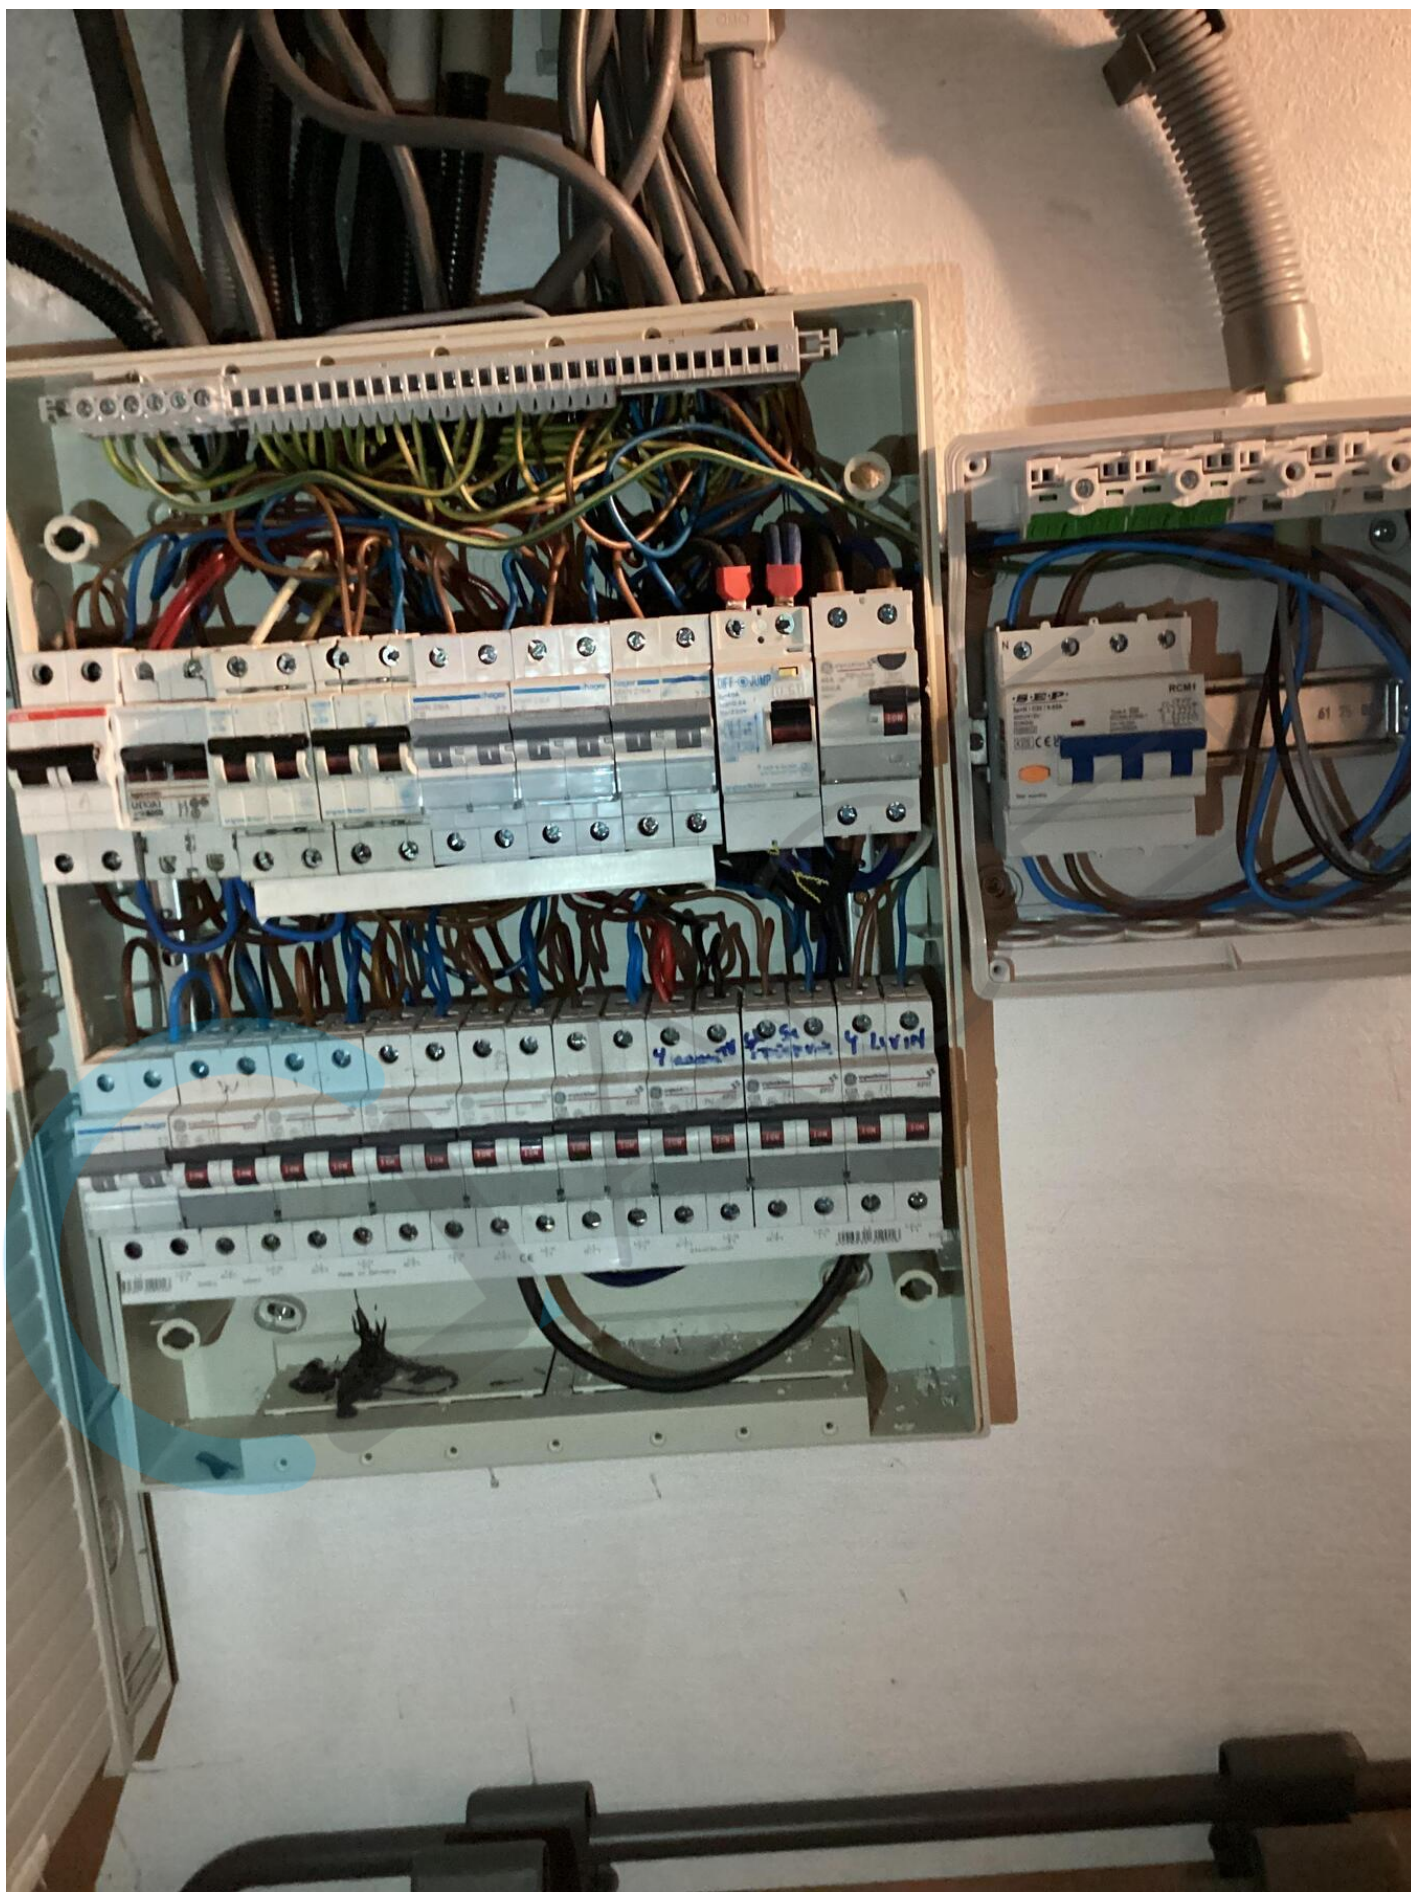



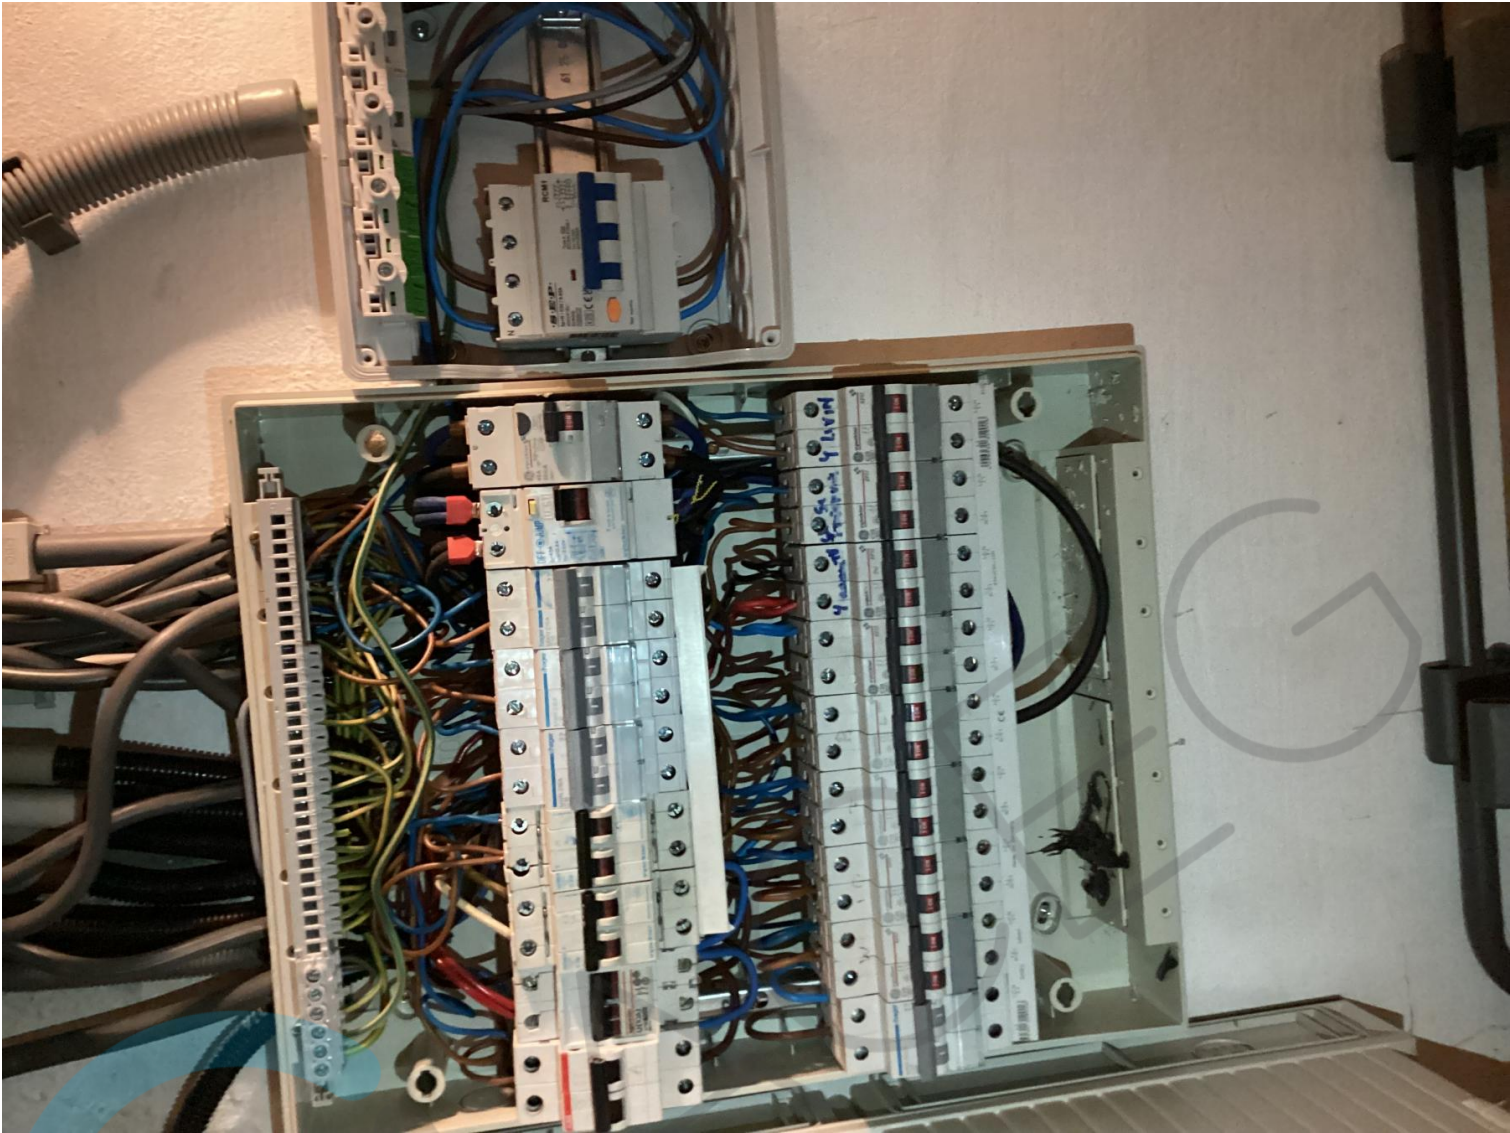

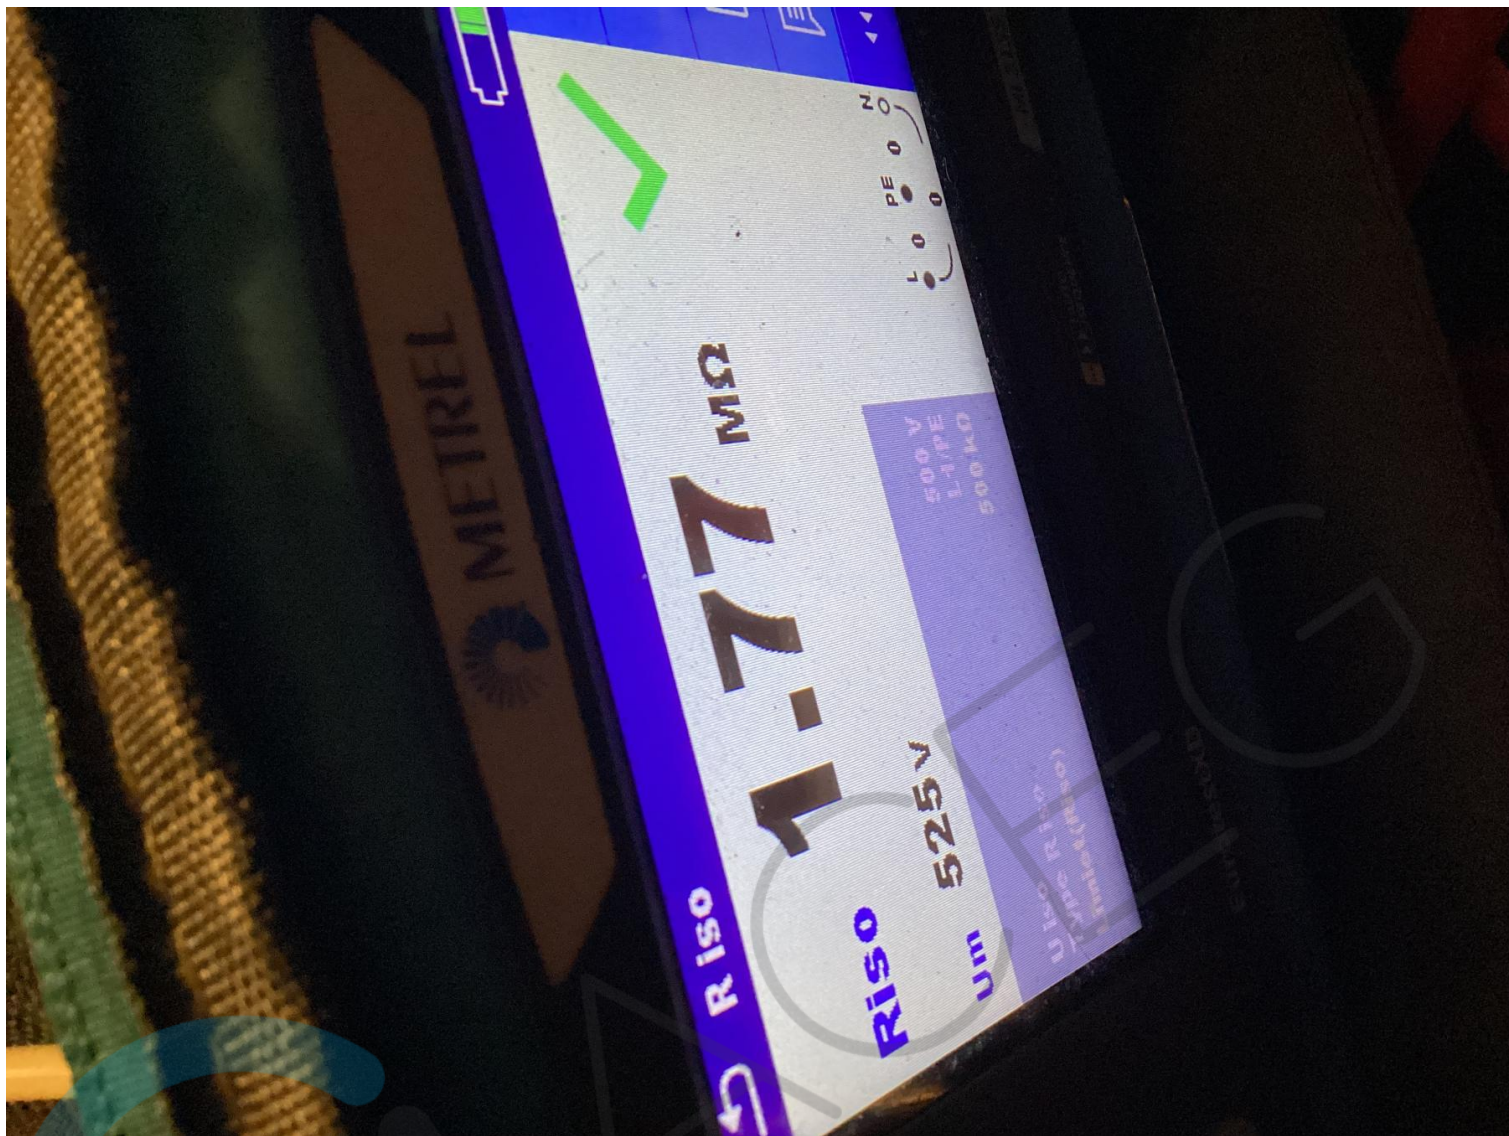

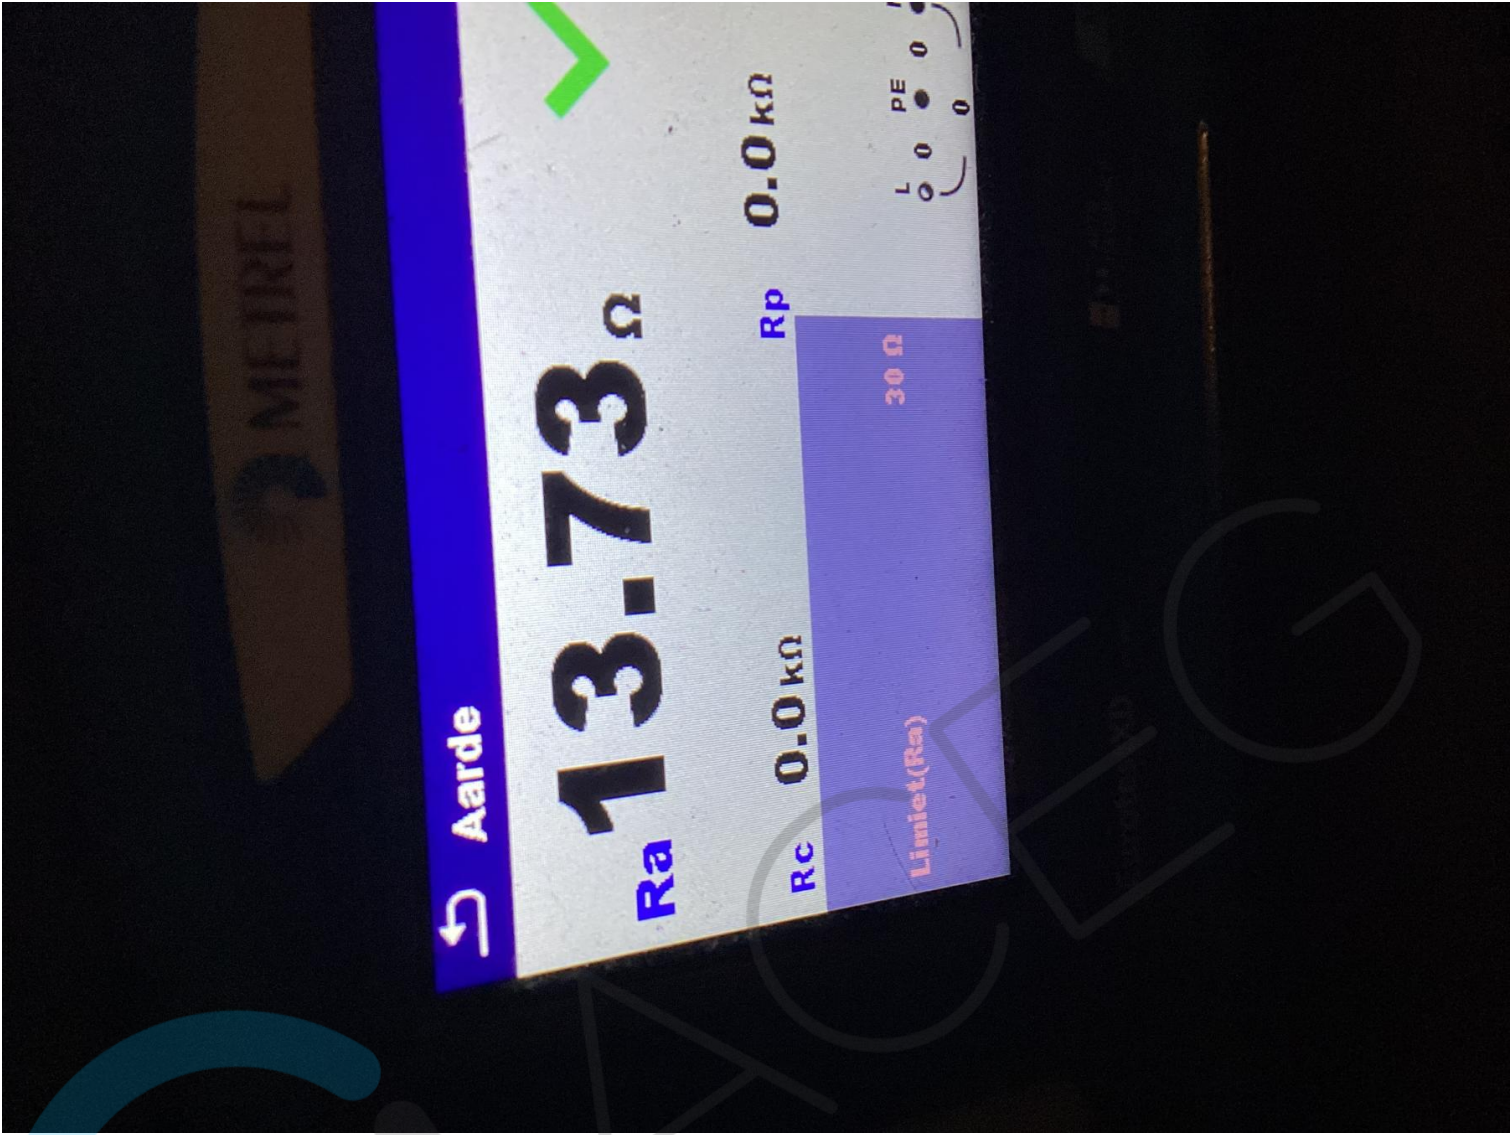





2025-03

AC Charger

WLAC2-S22RPWELMCR00

ID: Eneco_PT004049

PN: 6944-2300-3RK

SN: 25-10-A70-3RK

Input & output: 32A, 50Hz

-30°C ... +50°C, 22kW @ 25°C

IP54 - IK10

meter:

Energy 5(32)A

0.1 - 1imp/kWh

1.000 B, T12409

Class B, +55°C

-40°C ...

UKA

CE M25 6182


produced by Eneco Technologies B.V.


Science park Eindhoven-lands

5602 EN 506





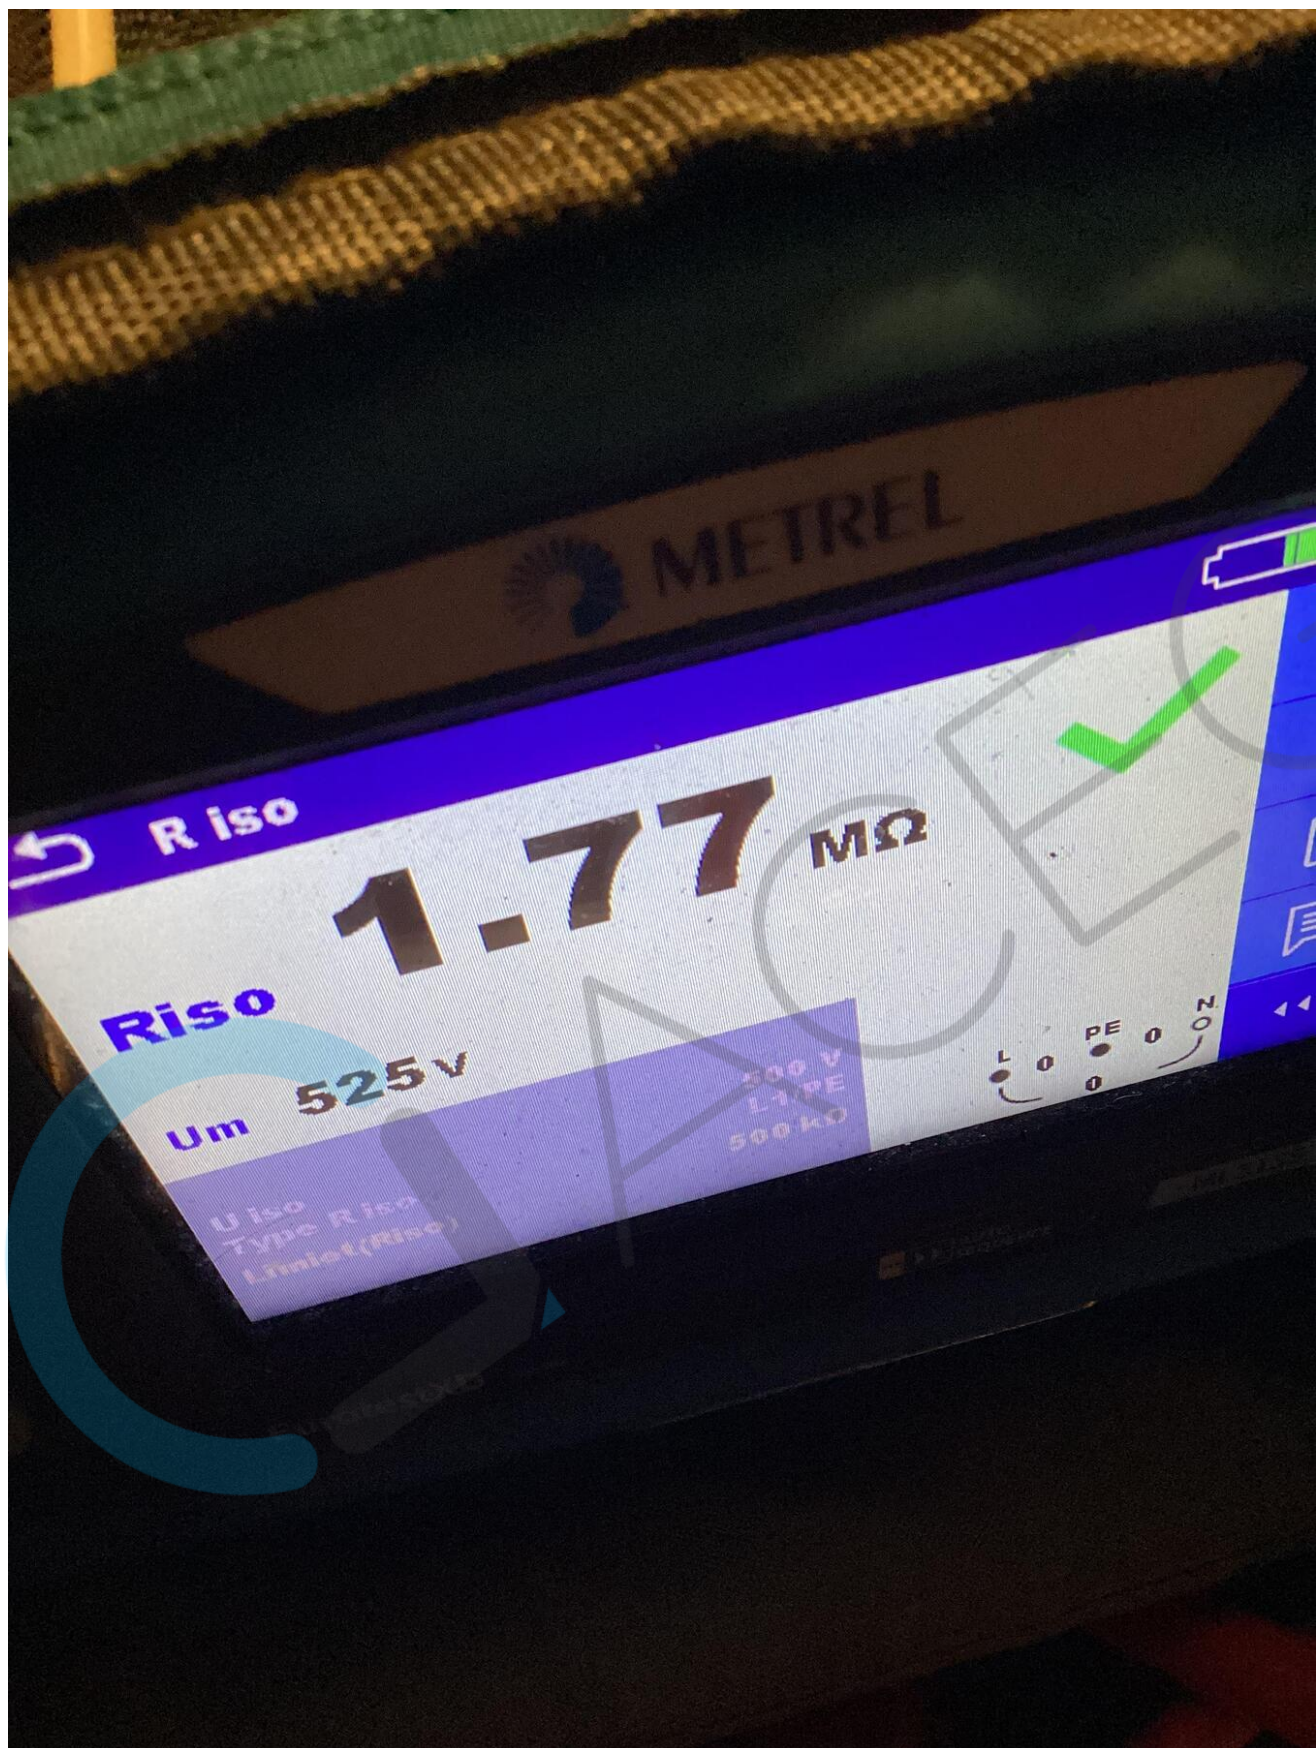


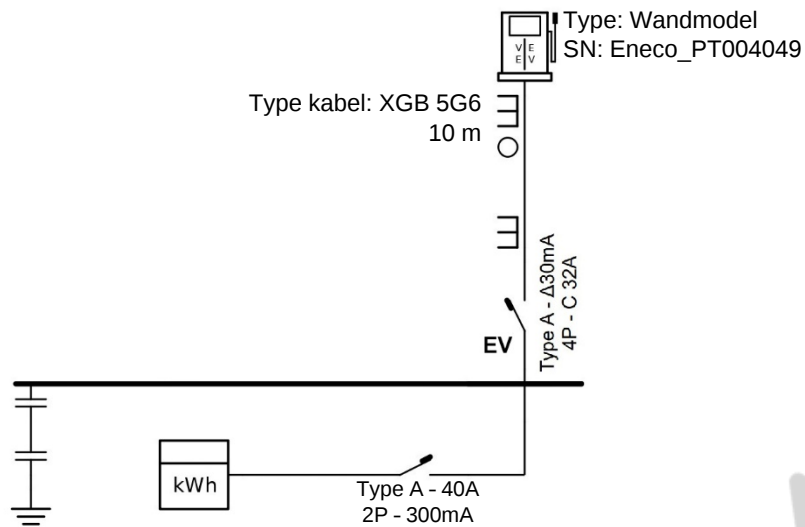

Plaats van de elektrische installatie: Thomas Van Roey Hofstraat, 31 2550 Kontich	Installateur Circet Benelux Schoebroekstraat 62 3583 Beringen Tel: +32 3 808 82 50 E-mail: technisch.ev@circet.be	p. 1/1 Eendraadsschema Datum: 22-08-2025 1 x 230V
Schema's getekend door: Circet Benelux – BTW BE 0874.125.297		

Danny Verstraete
 Danny Verstraete
 ACEG VZW - #362

17/09/2025

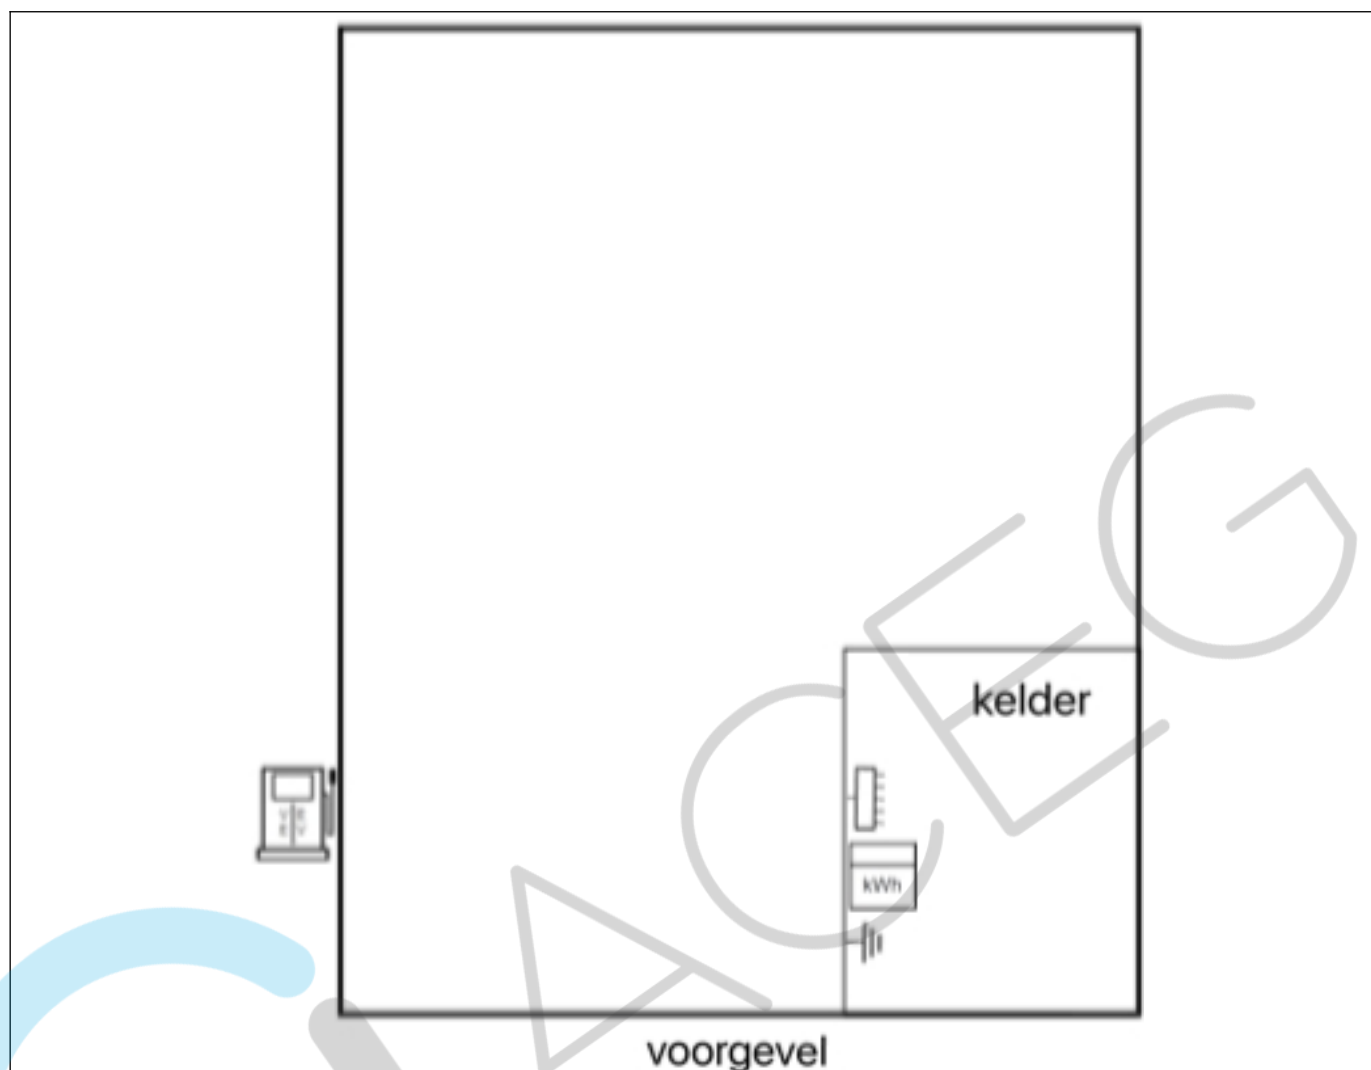

Plaats van de elektrische installatie:

Thomas Van Roey
Hofstraat, 31
2550 Kontich

Installateur

Circet Benelux

Schoebroekstraat 62

3583 Beringen

Tel: +32 3 808 82 50

E-mail: technisch.ev@circet.be

p. 1/1

Situatie schema

Datum: **22-08-2025**

1 x 230V

Schema's getekend door: Circet Benelux – BTW BE 0874.125.297

Danny Verstraete
ACEG VZW - #362