

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	176/2020/6/22/9	Datum van bezoek: Date de visite:	22/06/2020
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	ROCA GROUP BVBA Sint-Rochusstraat 142 - 2100 DEURNE (ANTWERPEN) BTW BE 0692.735.396	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Fluvius	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	1SAG1100038831 --
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Lange Kroonstraat 192 bus 2 - 2530 BOECHOUT	EAN-nr: N° EAN:	--
Eigenaar: Propriétaire:	-- Lange Kroonstraat 192 - 2530 BOECHOUT		
Installateur:	idem	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/APP3 (Conformiteitscontrole van 3 app op hetzelfde adres)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE Art. hh: Huishoudelijk / Domestique

Art. onderzoek:

Gelijkvormigheidsonderzoek voor de ingebruikname nieuwe installatie (6.4) / Contrôle de conformité avant mise en usage nouvelle installation (6.4)

Onderzoek: / Contrôle:		Appartement		1 E VERD.	
Netspanning / Tension de réseau:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:			
1N400V	4 x 10 mm ² XVB	40A			
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	27.9 Ohm	Isolatie / Isolement:	>0.5 MOhm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:		Aantal eindstroombanen en reservekringen / Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise: 12			
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn
40A	300mA	A/s	12	OK	OK
40A	30mA	A/s	5	OK	OK
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK
Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle:	OK	Beschermingsgeleiders: Conducteurs de protection:	NVT

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.
- Afwijkingen toegepast van / Application de dérogations du: 8.2.1 / 8.2.2
Keuken en verlichting te plaatsen.



2/2

2/1


GD (1)

Lange Kroonstraat 192
2530 Boechout

Dr

GD (2)

Lange Kroonstraat 192
2530 Boechout

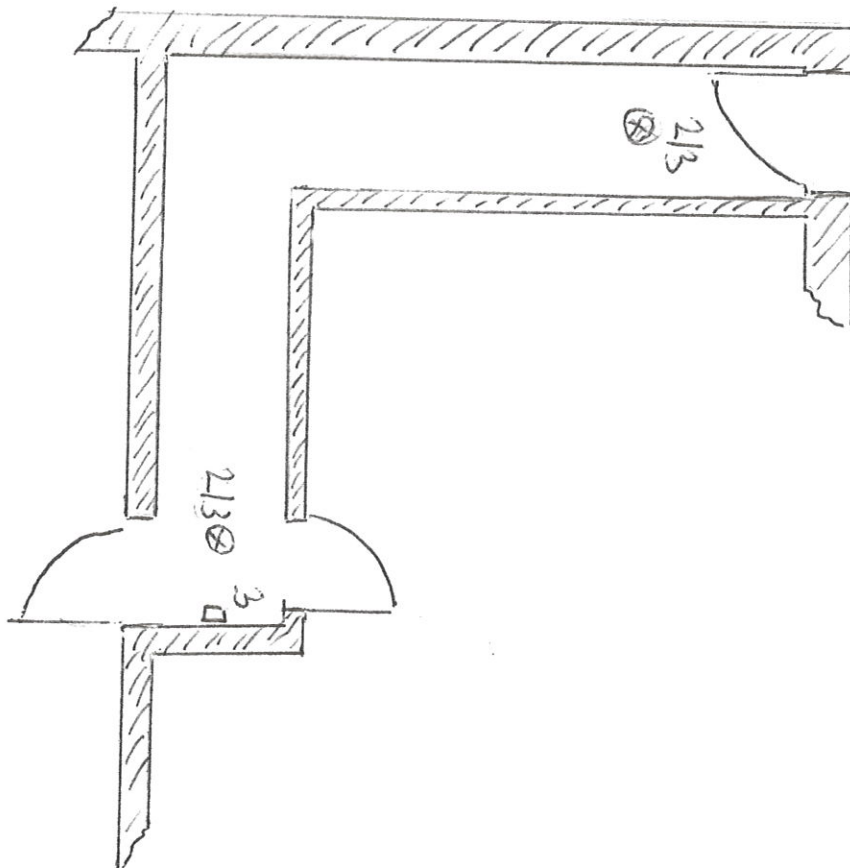

ELECTROTEST
Bilgin Aydemir
Inspecteur
bilgin.aydemir@elastro-test.be
Gsm 0475 75 38 11

16/5



Lange Kroonstraat 152
2530 Boechout

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	176/2020/6/22/8	Datum van bezoek: Date de visite:	22/06/2020
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	ROCA GROUP BVBA Sint-Rochusstraat 142 - 2100 DEURNE (ANTWERPEN) BTW BE 0692.735.396	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Fluvius	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	1SAG1100011929 --
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Lange Kroonstraat 192 bus ALG - 2530 BOECHOUT	EAN-nr: N° EAN:	--
Eigenaar: Propriétaire:	-- Lange Kroonstraat 192 - 2530 BOECHOUT		
Installateur:	idem	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/APP3 (Conformiteitscontrole van 3 app op hetzelfde adres)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE Art. hh: Huishoudelijk / Domestique

Art. onderzoek:

Gelijkvormigheidsonderzoek voor de ingebruikname nieuwe installatie (6.4) / Contrôle de conformité avant mise en usage nouvelle installation (6.4)

Onderzoek: / Contrôle:				Gemeenschappelijke delen/Parties communes			
Netspanning / Tension de réseau:		Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:		Max. beveiliging / Protection max.:			
1N400V		3G x 10 mm ² XVB		40A			
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	27.9 Ohm	Isolatie / Isolement:	>0.5 MOhm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:	1	
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:				Aantal eindstroombanen en reservekringen / Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise: 6			
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux		TestΔIn	1.ΔIn	
40A	300mA	A/s	6		OK	OK	
40A	30mA	A/s	2		OK	OK	
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK		
Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle:	OK	Beschermingsgeleiders: Conducteurs de protection:	NVT		


Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:


Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.
- Afwijkingen toegepast van / Application de dérogations du: 8.2.1 / 8.2.2
Verlichting te plaatsen.

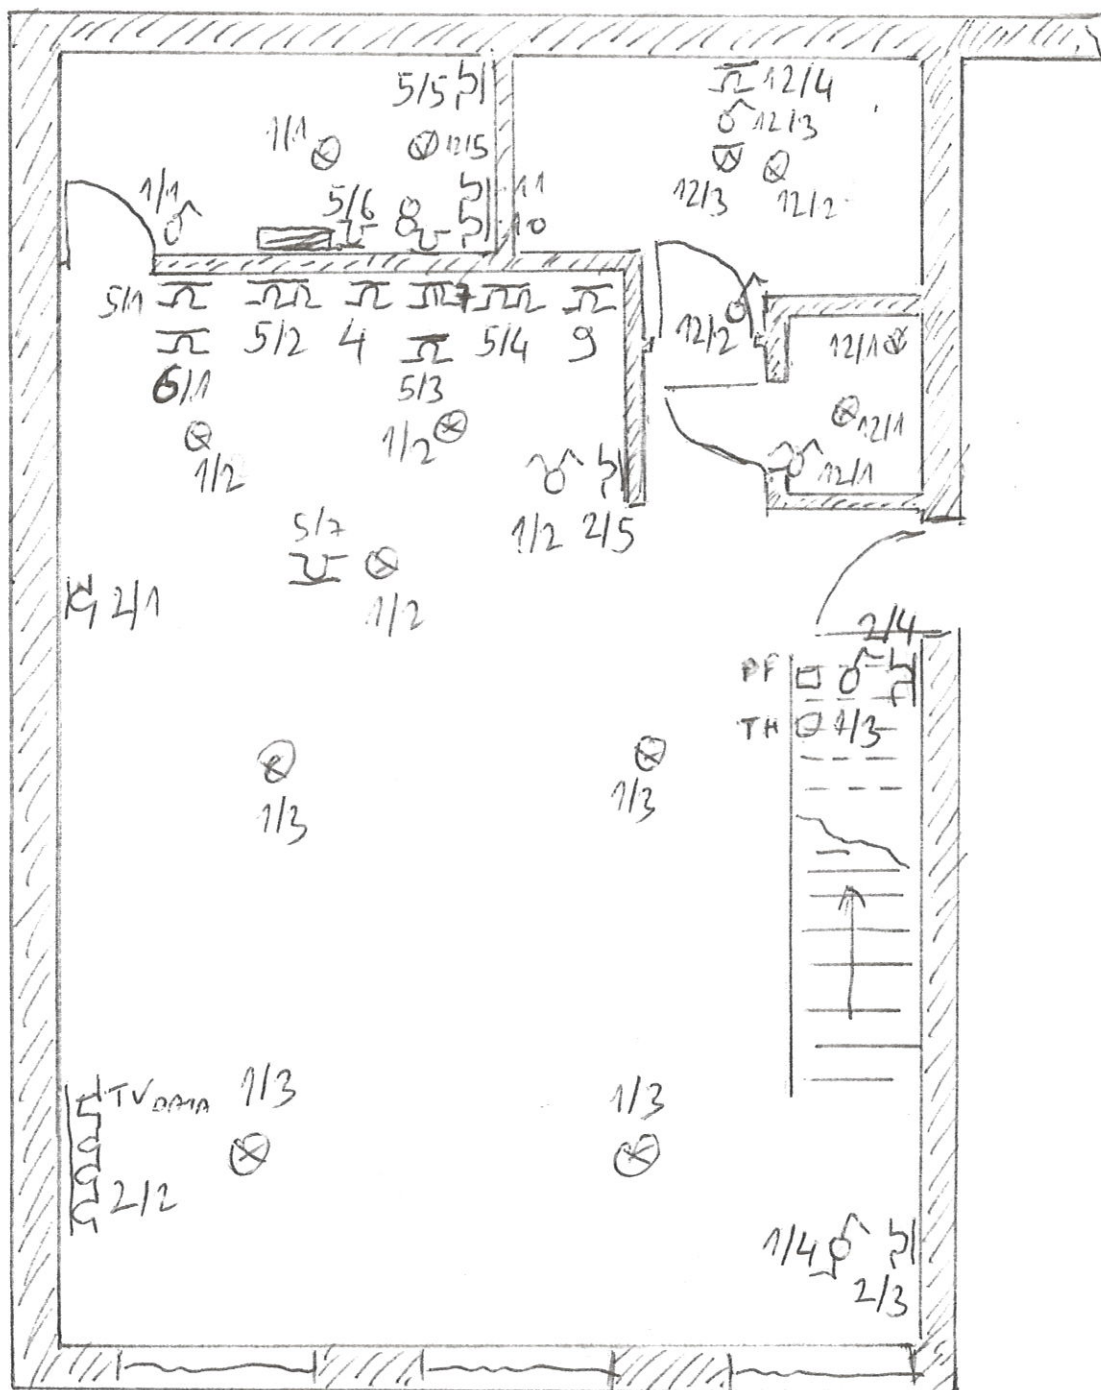


Duplex (1)

Lange Kroonstraat 192/2
2530 Boechout

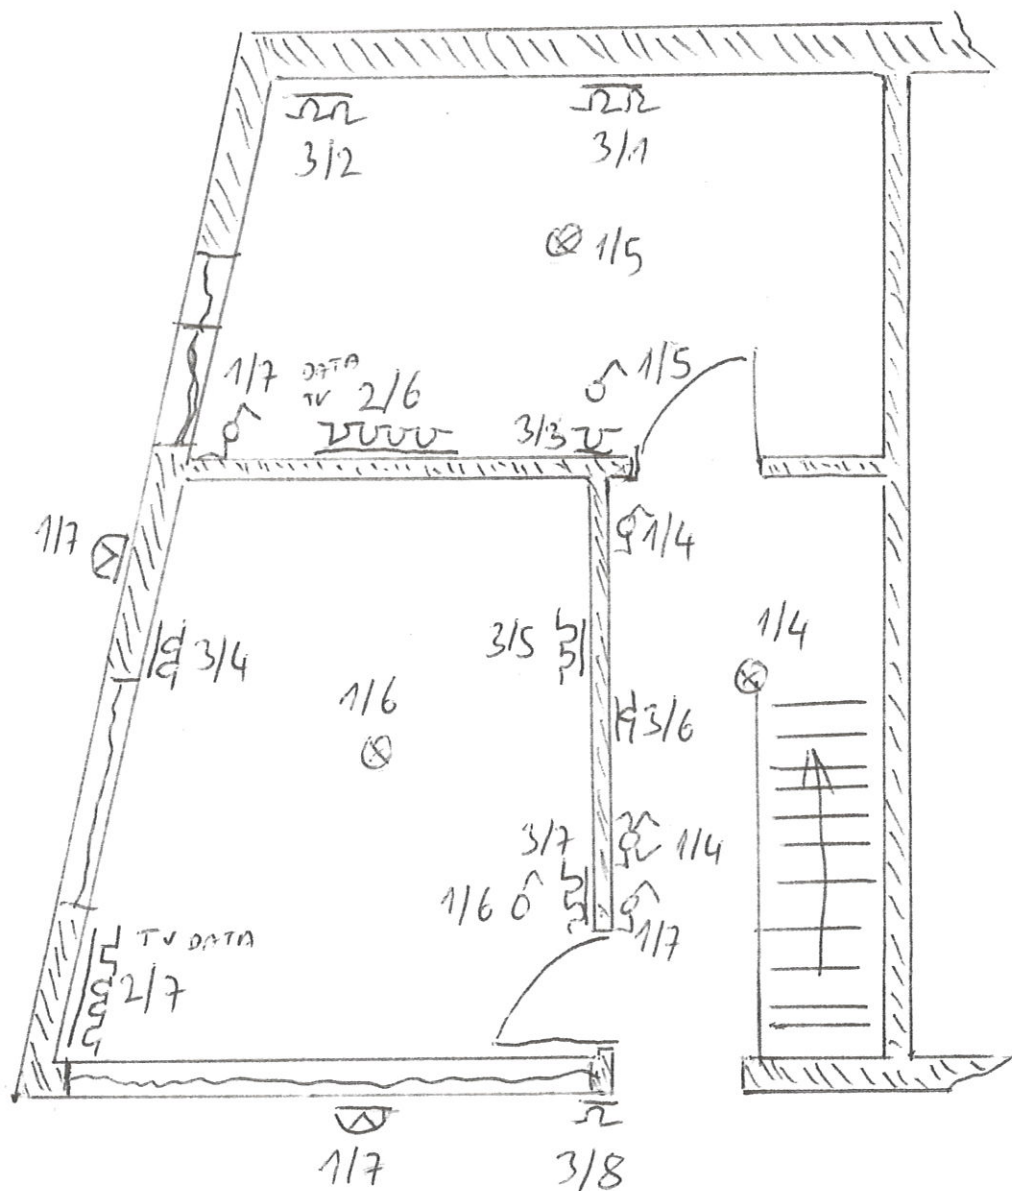

Duplex (2)
 Lange Kroonstraat 192/2
 2530 Boechout

Lange Kroonsstraat 182/2
2530 Boechout

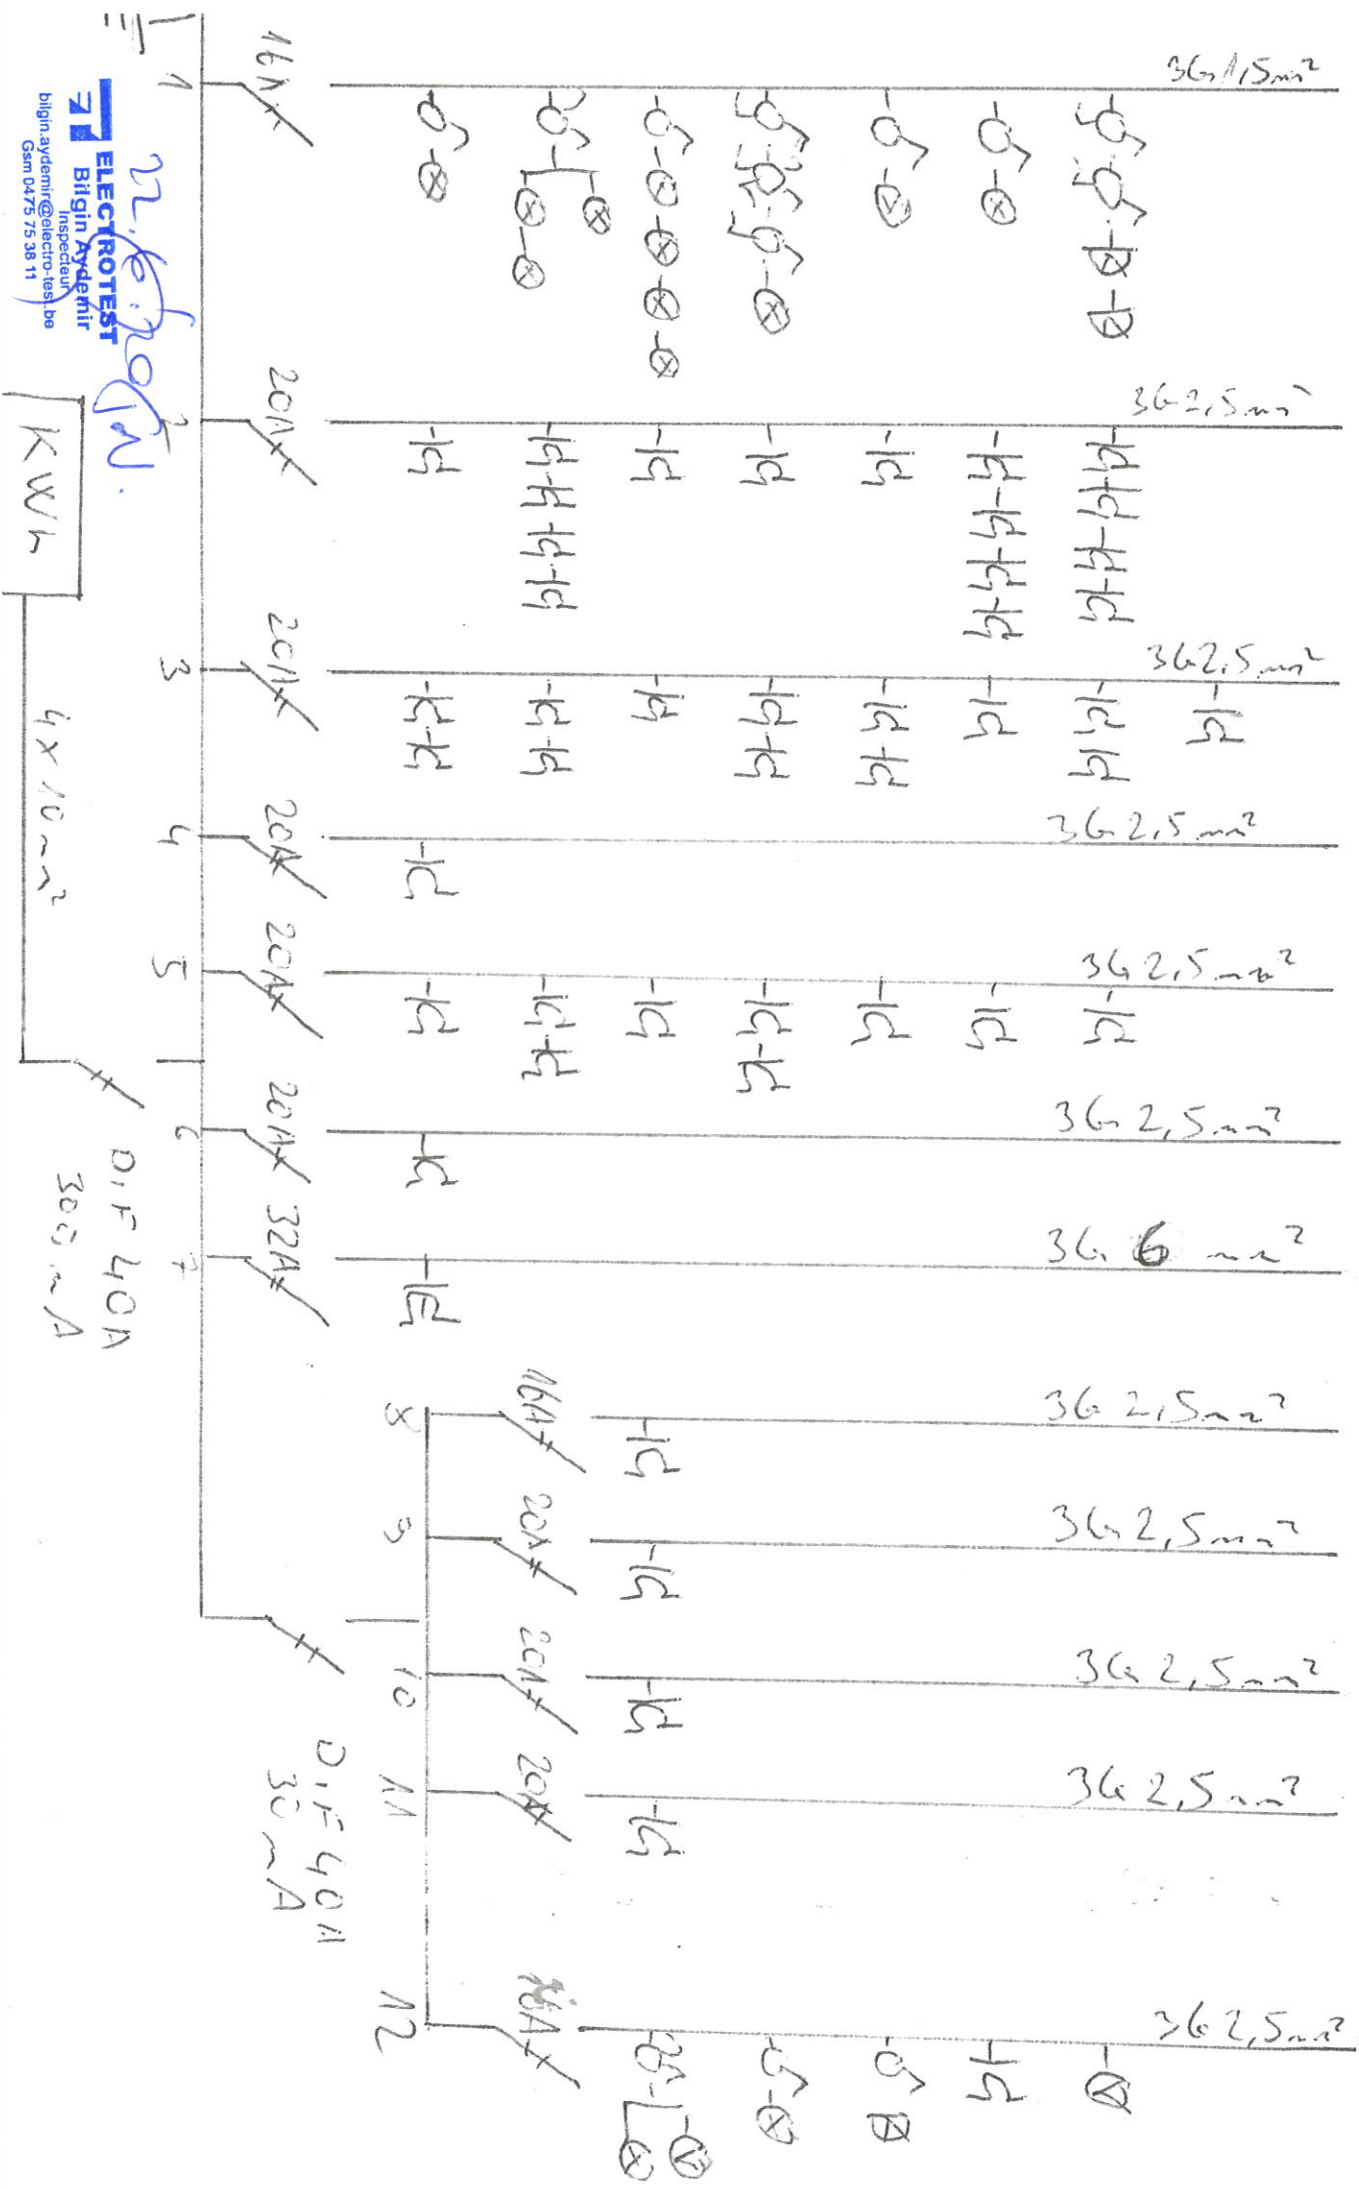



1ste verdieping
Oude steenweg 76
2530 Boechout



A 0624580

CONTROLEVERSLAG VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET OPENEN VAN EEN GASMETER

Naam installateur :**Adres :****Controleorganisme:****Referentie:****Inspecteur :****Tel :****Gecontroleerde installatie :** **Adres :****Datum van de controle:**/...../.....**De bewoner is:** ☐ eigenaar ☐ huurder

Het "Getuigschrift af te leveren aan de aardgasdistributienetbeheerder(DNB) voor het openen van de gasmeter

overeenkomstig het Koninklijk besluit van 28 juni 1971": ☐ is aanwezig **Nr :** ☐ is niet aanwezig**Karakteristieken van de installatie :****Meter :** Klasse Q_{max} : m³/h **Fabrikant :** **Nr :** **Index :****Bedrijfsdruk van de binneninstallatie:** mbar**Verbruikstoestellen:****Aantal :**

1

Type**Merk****Nominaal vermogen**

2

3

...


Besluit :**De nieuwe installatie:**☒ is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die momenteel van toepassing zijn en **is technisch veilig.**
De dichtheidsproef voldoet.**Het nieuw gedeelte van de installatie:**☒ is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die momenteel van toepassing zijn en **is technisch veilig.**
De dichtheidsproef voldoet.**De bestaande installatie:**☒ is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die van toepassing waren bij de inbedrijfstelling van de betrokken installatie en **is technisch veilig.**
De dichtheidsproef voldoet.

(1) De betrokken voorschriften zijn onder andere de normenreeksen NBN D 51 en NBN B 61 en de technische aanbevelingen van Gas.be en Cerga. Deze normen en regels van goed vakmanschap hebben zowel betrekking op de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten.

Toegepaste voorschriften:**Handtekening inspecteur controleorganisme**

.....

Datum:/...../.....



Ondergetekende : Naam : Tatovic Group Voornaam : Nikola
 Vertegenwoordiger van de onderneming : B.T.W. nr:
 Straat : St Rochusstr Nr. 142 Bus :
 Postcode: 2000 Gemeente : Dourne Tel: Fax:
 (in geval van onderaanneming, voor rekening van de firma:)
 Adres + tel:)

Postcode :Gemeente :

- te hebben geplaatst volgens de betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn, waaronder de normenreeksen NBN D 51 en NBN B 61 en de technische aanbevelingen van Gas.be en Cerga. Deze normen en regels van goed vakmanschap hebben zowel betrekking op de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten. Alleen gastoestellen conform de specifieke normen van aardgastoestellen zijn aangesloten op de binneninstallatie.
- te hebben beproefd op dichtheid.


Dit getuigschrift moet aan de aardgasdistributienetbeheerder overhandigd worden vóór deze de gasmeter opent.

Voorbehouden aan de installateur: Ik verklaar dat ik een "Cerga-professionele gasinstallateur" ben ☐ ja ☐ neen indien ja: Cerga nr: Bijlage(n)	Voorbehouden aan de DNB:	Datum: 22/6/20..... Handtekening + naam Tobine Nikolic
---	---	--

ISOMETRISCH SCHEMA VAN DE INSTALLATIE

Duid volgende elementen aan op het isometrisch schema: de gasmeter, de leidingen met materiaalsoort (Koper-Staal-PE), hun diameter en lengte (m), de knooppunten aangeduid d.m.v. hoofdletters A, B,..., het soort toestellen met merk, type en vermogen (kW).

Dit schema mag vervangen worden door een schema/ plan dat minstens dezelfde gegevens bevat.

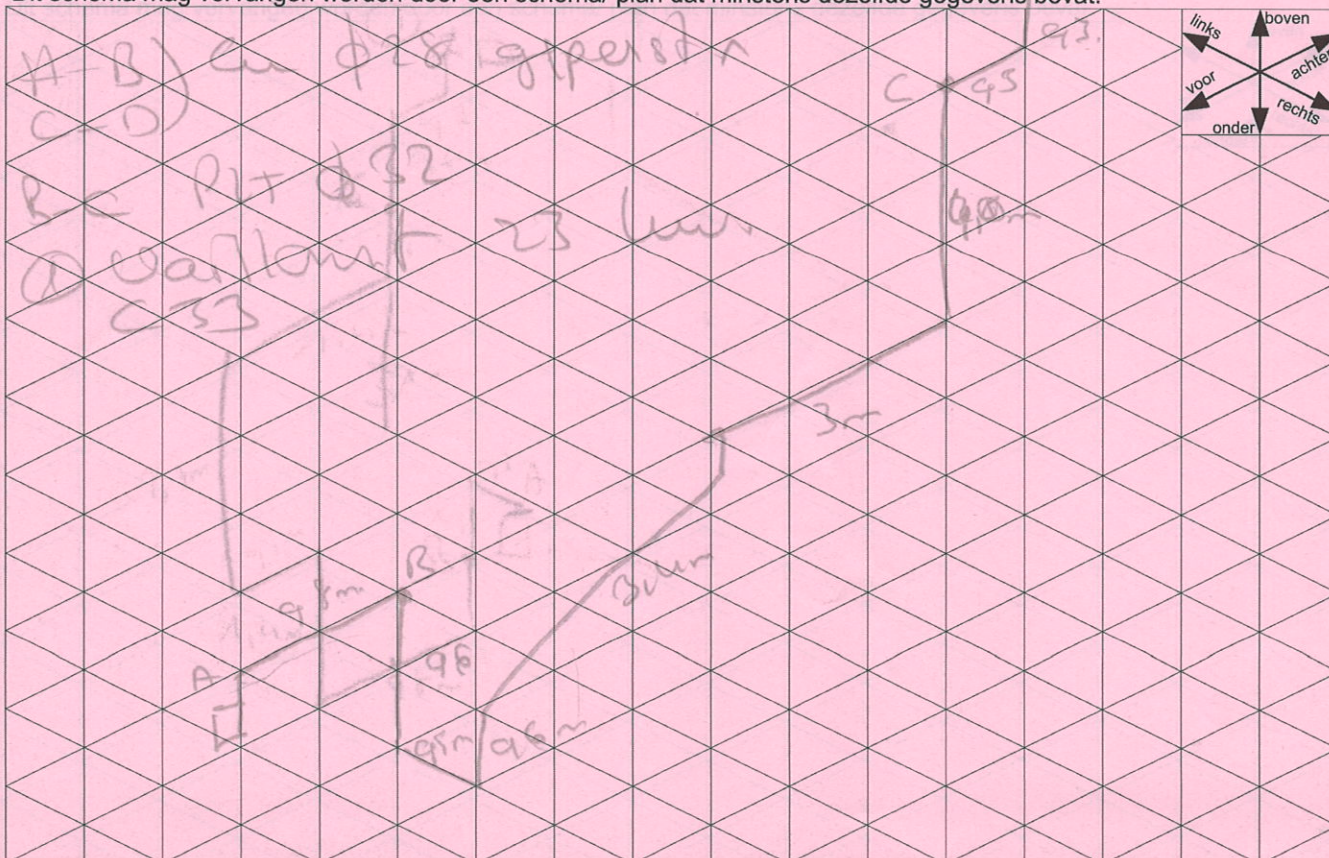

Administratie

Algemeen

Datum keuring 02/02/2021

Gebouw

Gebouwen-eenheid-ID 20546876
Gebouwen-ID 11253385
Exploitant (rioolbeheerder of drinkwaterbedrijf) Pidpa
Contactgegevens exploitant +3280090300
Watermeternummer –
Postcode 2530
Gemeente Boechout
Straat Lange Kroonstraat
Huisnummer 192
Busnummer 2

Keuring

Algemeen

Reden keuring
Type installatie Eerste ingebruikname
Klasse C

Water aanwezig in de installatie

Water van het drinkwaterbedrijf (aangesloten BI) Aanwezig maar niet in dienst
Stand watermeter 0
Water eigen waterwinning (niet-aangesloten BI) Niet aanwezig
Tweedecircuitwater (tweedecircuitwater) Niet aanwezig
Type gebouw Wooneenheid appartementsgebouw

Klasse

Wanverbinding binneninstallatie - tweedecircuitwater Niet aanwezig
Wanverbinding binneninstallatie - niet-aangesloten Niet aanwezig
binneninstallatie
Niet-toegelaten toepassingen die drinkbaar water vereisen aanwezig? Nee

Centrale beveiliging

Beveiligingscode EA
Beoordeling OK

Correcte terugstroombeveiliging van toepassingen/toestellen?

Resultaat van de keuring

Conform voor aansluiting

Conform voor gebruik

Bijlagen

Inventaris van de installatie	1 bijlage(n) toegevoegd
Overeenkomst keurder - klant	4 bijlage(n) toegevoegd
Uitvoeringsplan	1 bijlage(n) toegevoegd

Attestgegevens & keurder

Attestnummer	210202/BI/121
Uitgiftedatum	02/02/2021
Erkenningsnummer van de keurder	09256
Contact e-mail	info@electro-test.be
Contact telefoonnummer	+3227519839