

Verslag van een gelijkvormigheidsonderzoek voor ingebruikname en/of controlebezoek van een elektrische installatie op laagspanning en zeer lage spanning



DE INSTALLATIE IS CONFORM

• ALGEMENE GEGEVENS

Verslagnummer	27047	Eigenaar	Verhoeven Simon
Inspecteur	VJ	Gegevens installateur	Multypro
Het onderzoek is verricht op	15-12-2025	Gegevens opdrachtgever	Simon Verhoeven
Plaats van het onderzoek	Oude Liersebaan 14 2570 Duffel	EAN	541448820042580834
Type keuring	Controlebezoek voor verkoop van wooneenheid Boek 1 - 8.4.2	Teller nr	1SAG3105256007
Afwijkingen (deel 8 of deel 6)	Toegepast	Stand 1 (dag)	3838
Type lokaal	Wooneenheid	Stand 2 (nacht)	2614

• GEGEVENS INSTALLATIE

Aard van de installatie	bestaande (deel 8)	Installatie	Voor 01/10/1981
Type electrode	Pen/Baar	Bestaande kring	Ja
Spanning Un	3x400V+N	Situatieplan	Aanwezig
Diameter voedingskabel	4 x 10 mm²	Eendraadschema	Aanwezig
Bescherming van aansluiting	32A	Aantal borden	3
		Aantal eindstroombanen	24

• METINGEN

Gebruikte toestellen	Megger MFT1835 & Catex DT-102	Meetwaarden	Ra 21,9 Ohm Ri 2,41 Megaohm
Continuïteitsmeting	In orde		
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij (on)rechtstreekse aanraking ?	OK	Situatieplannen en eendraadschema's overeenkomstig met de elektrische installatie ?	OK
De controle van de staat (vasthechtingen , beschadiging,...) van het elektrische materiaal (schakelaar,stopcontacten verdeelborden,...) ?	OK	Visueel controle van opgesteld materiaal?	OK

• DIFFERENTIEEL

In (A)	In (A)	IΔ (mA)	Aantal Polen	Aantal Kringen	Testknop / Testlus
40	A	300	4	24	OK / OK
40	A	30	4	14	OK / OK
16	A	10	2	1	OK / OK

• BEVEILIGING

Kring	In (A)	Type	Aantal Polen	Sectie (mm2)	Icc (A)
Zie schemas	Zie schema	Zie schema	Zie schema	Zie schema	Zie schema

- **Afwijkingen vóór 1 oktober 1981 (AREI 8.2.1.)**
 - 14.26 Het ontbreken van de hoofdequipotentiale verbinding is toegelaten.

- **Opmerkingen en nota's**
 - 17.1 Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare toegankelijke delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten/goten etc. zijn niet losgemaakt.
 - 17.15 Er werden geen inbreuken vastgesteld.

Plichten van de eigenaars, beheerders, huurder

1. De eigenaar, beheerder of uitbater houdt het dossier van de elektrische installatie in zijn bezit. Het dossier wordt in tweevoud samengesteld. Het dossier van de elektrische installatie moet bevatten:

2. het(de) eendraadsschema('s) van de elektrische installatie;

3. het(de) situatieplan(nen) van de elektrische installatie;

4. het of de verslag(en) van de gelijkvormigheidscontrole van de elektrische installatie bedoeld in hoofdstuk 6.4.;

5. eventueel het of de verslag(en) van het controlebezoek van de elektrische installatie bedoeld in hoofdstuk 6.5.;

6. eventueel de documenten die bevestigen dat het elektrisch materieel beantwoordt aan de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, toestellen en leidingen moeten bieden;

7. eventueel gelijkaardige documenten als onder de punten 1., 2., 3. en 5. indien een belangrijke wijziging of een belangrijke uitbreiding van de elektrische installatie werd uitgevoerd;

8. eventueel de bondige beschrijving(en) van elke wijziging of uitbreiding die niet als belangrijk kan beschouwd worden en welke zou zijn uitgevoerd aan de elektrische installatie.

9. Wat betreft de huishoudelijke fotovoltaïsche installaties op laagspanning bedoeld in hoofdstuk 7.112., moet het dossier van de elektrische installatie ook bevatten:

10. de gebruiksaanwijzingen van de installatie (onderhoud en werking);

11. de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de interventie op de installatie en tot haar gebruik;

12. de technische referenties en de kenmerken van het geplaatst materieel (merk, model, vermogen, ...).

13. De eigenaar, beheerder of uitbater van een huishoudelijke elektrische installatie is ertoe gehouden:

14. de goede staat van onderhoud te verzekeren of te laten verzekeren;

15. de geschikte maatregelen te treffen zodat de voorschriften van dit Boek op ieder ogenblik worden nageleefd;

16. het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;

17. een kopie van het dossier van de elektrische installatie ter beschikking te stellen van de eventuele huurder;

18. onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.



CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 van het AREI betreffende elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

De volgende inspectie moet uiterlijk voor 16-12-2050 worden uitgevoerd. De ingangsklemmen van de differentieelstroombeschermingsinrichting aan het begin van de elektrische installatie verzegeld.

De ééndraadsschema's en de situatieplannen werden gedateerd en ondertekend.

Foto's-1

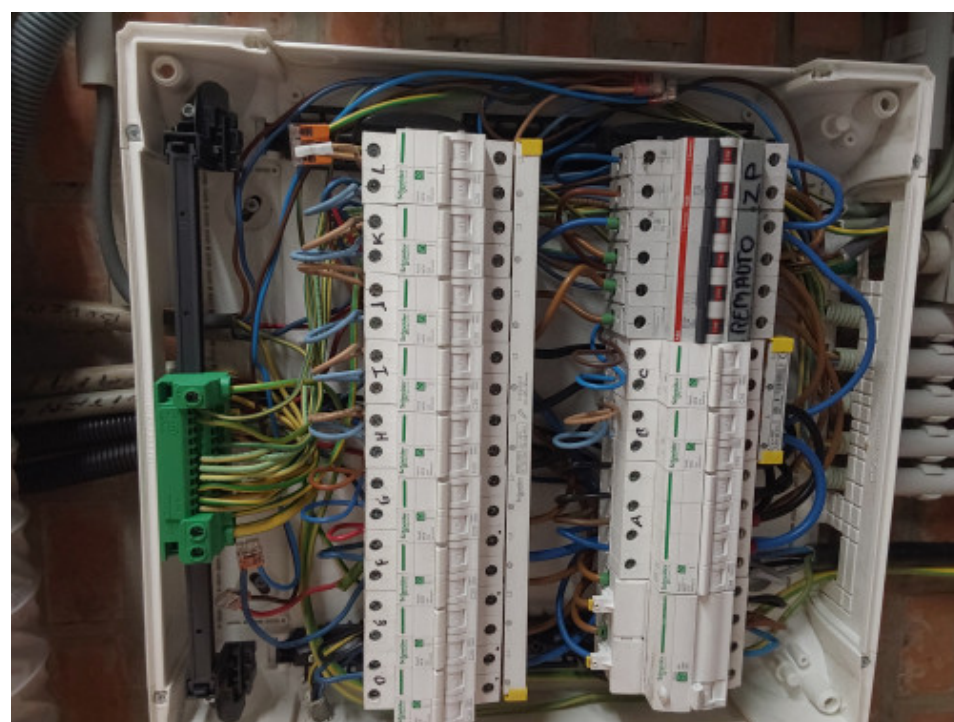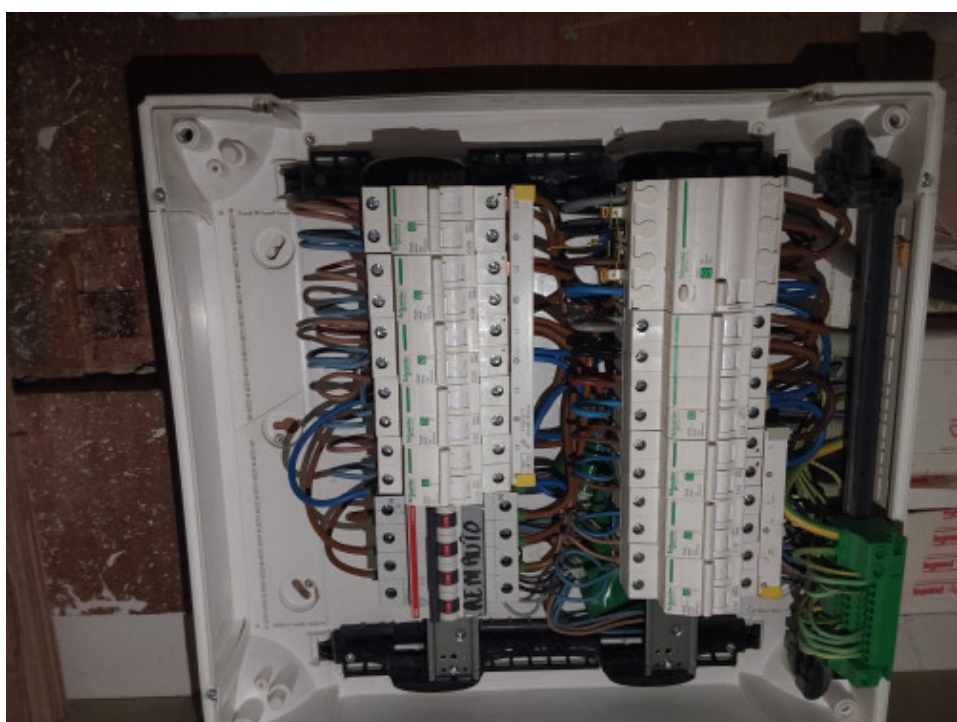


Foto's-2



Foto's-3



Bijlages-1

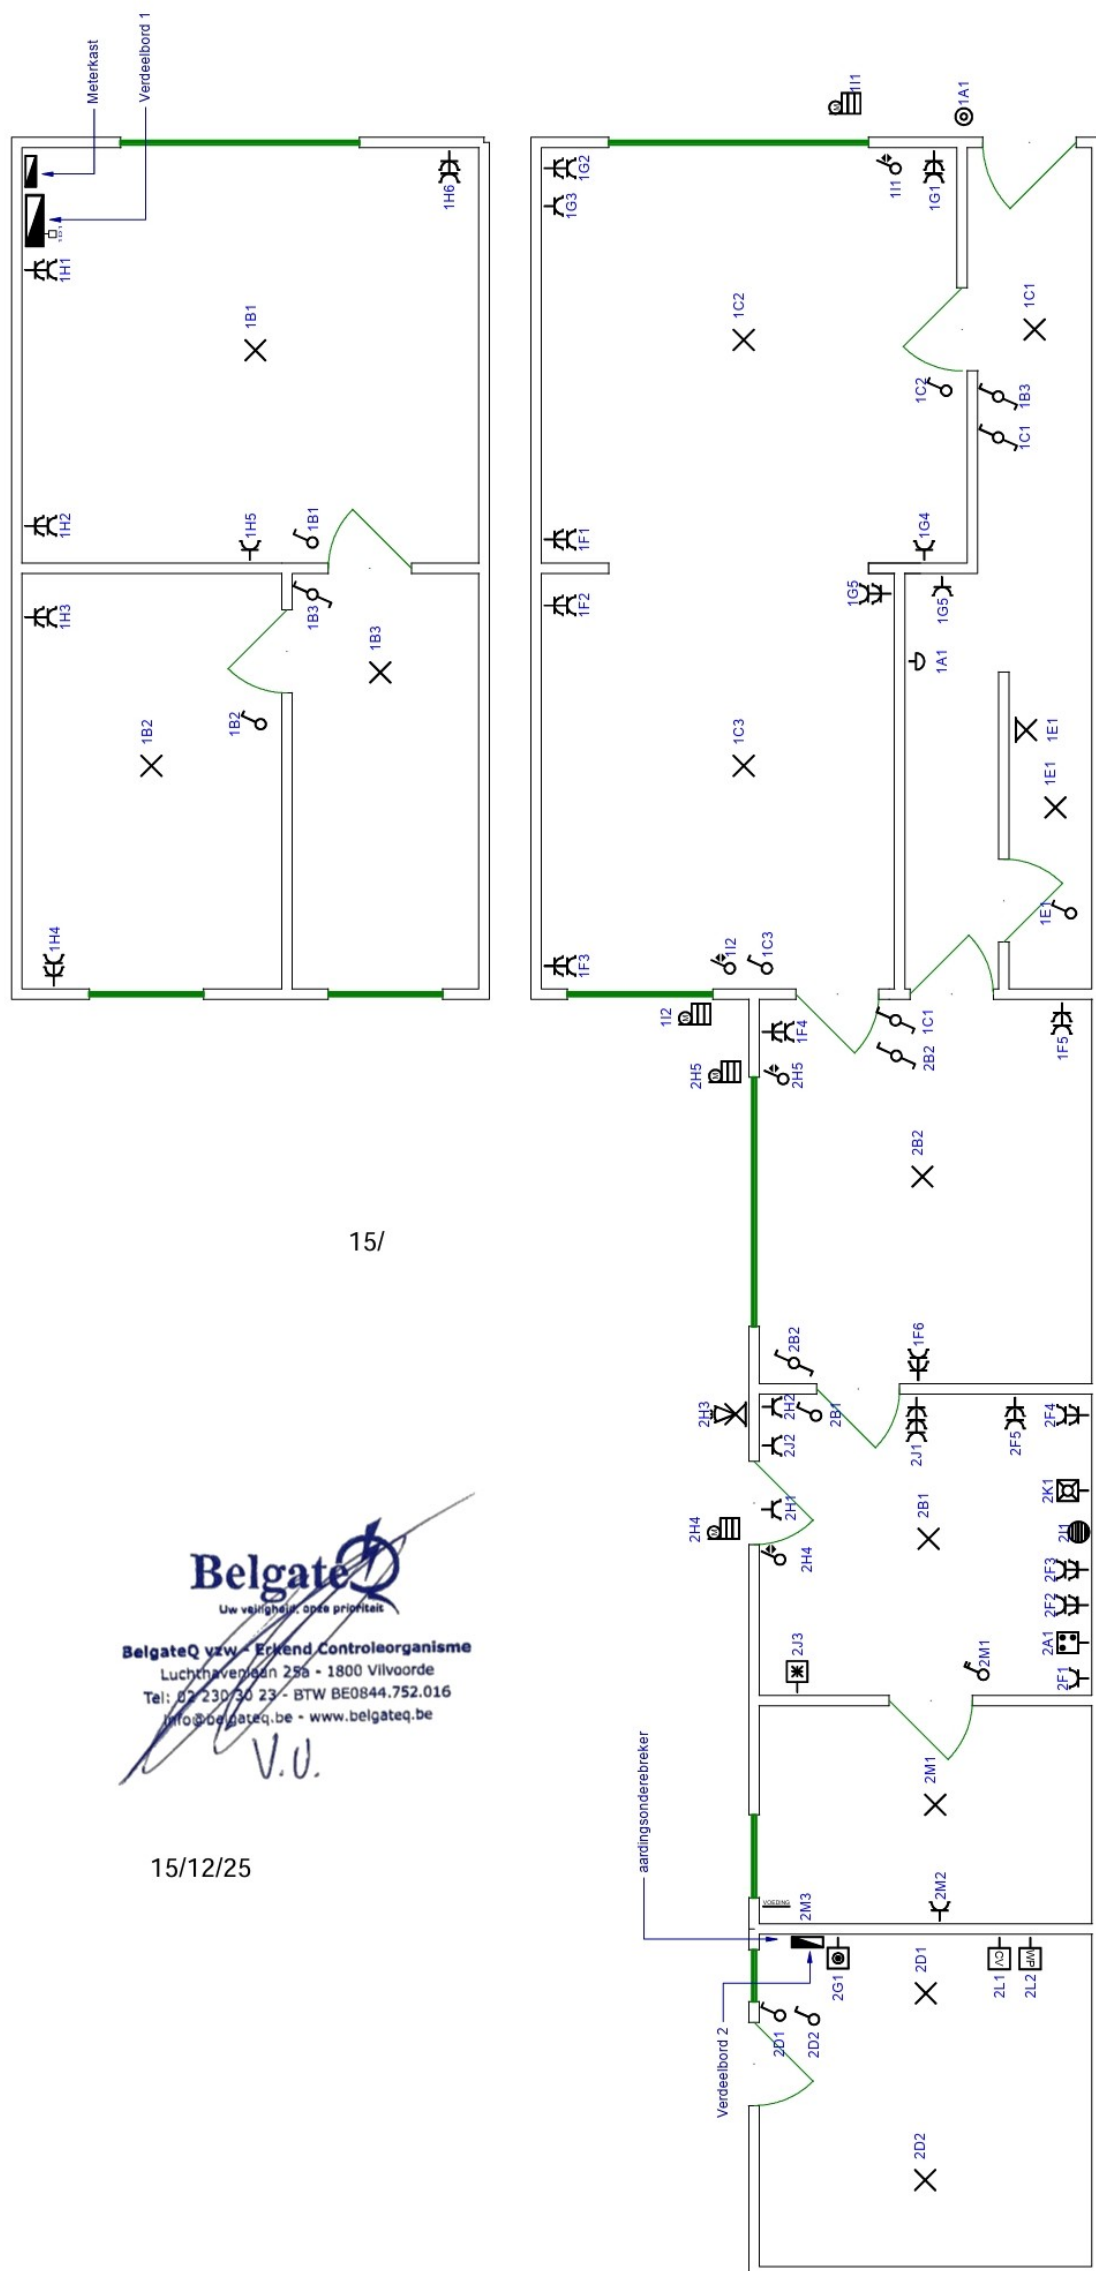

Afgev. erkend organisme
../.. / 2024

Verantw. uitvoering

Multipro
Beekstraat 5
2470 Retie
BTW: BE 0777.806.079

Eigenaar

Verhoeven - Suys
Oude Liersebaan 14
2570 Duffel
EAN

Spencer

Belgate

Uw veiligheid, onze prioriteit

BelgateQ vzw - Erkend Controleorganisme


Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde

Tel: 02 230.30.23 - BTW BE0844.752.016

info@belgateq.be - www.belgateq.be

V.U.

15/12/25

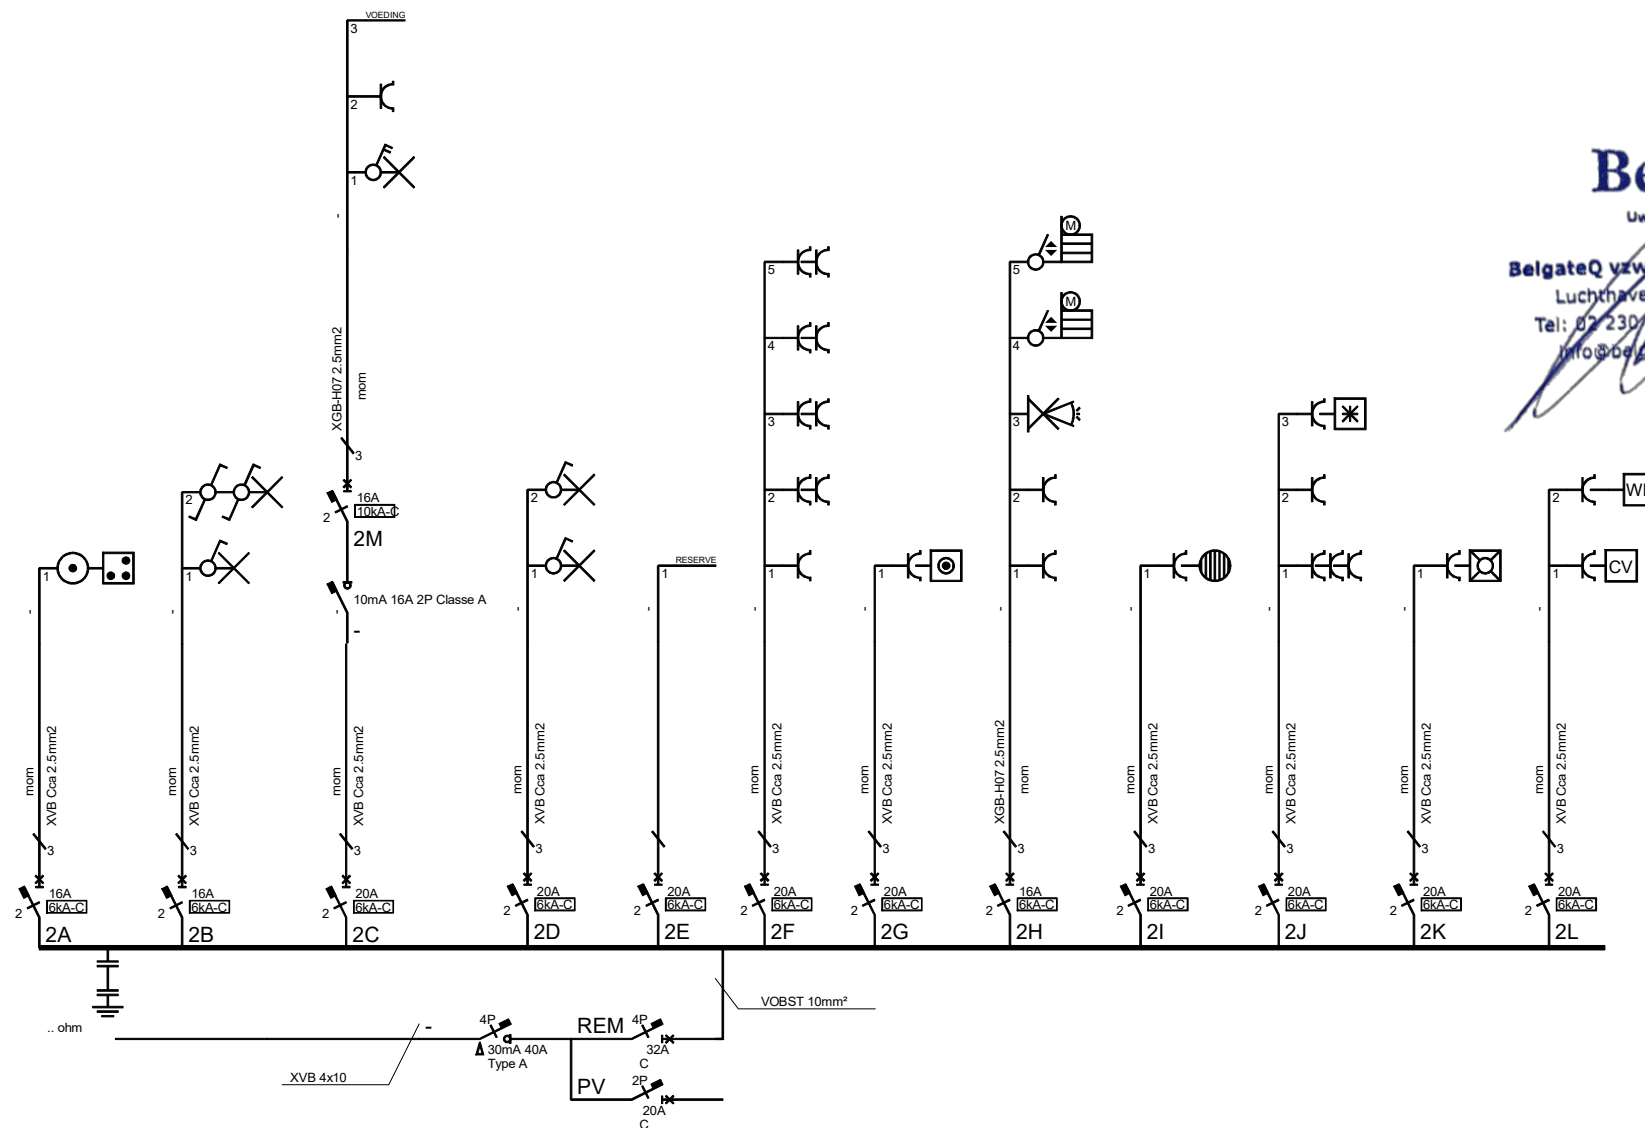

Afgev. erkend organisme
.. / .. / 2024

Eigenaar
Verhoeven - Suys
Oude Liersebaan 14
2570 Duffel
ean

Verantw. uitvoering
../.. / 2024

Multypro
Binnensteenweg 240 B/1
2530 Boechout
BTW: BE 0777.806.079

Pagina: 8/9
1/1

Handtekening

Handtekening

Handtekening

15/12/25

BelgateQ
Uw veiligheid, onze prioriteit

BelgateQ vzw - Erkend Controleorganisme
Luchthavenlaan 286 - 1800 Vilvoorde
Tel: 02 230 50 23 - BTW BE0844.752.016
info@belgateq.be - www.belgateq.be

V.O.

Afgev. erkend organisme .. / .. / 2024	Eigenaar Verhoeven - Suys Oude Liersebaan 14 2570 Duffel EAN	Verantw. uitvoering ../.. /2024	Multypro Binnensteenweg 240B/1 2530 Boechout BTW: BE 0777.806.079	Pagina: 9 1/1
Handtekening	Handtekening	Handtekening		